




REFRITEC – Engenharia de Climatização



Refritec

A Refritec Ponta Grossa oferece soluções em refrigeração para áreas industrial, comercial, hospitalar e bancária. Desenvolvendo, sistemas e soluções para a climatização destes ambientes, além de áreas para conforto humano. Sendo representante autorizado das marcas Carrier , Komeco e Hitachi, tem todo o seu quadro técnico treinado nos fabricantes.

GESTÃO DE SERVIÇOS

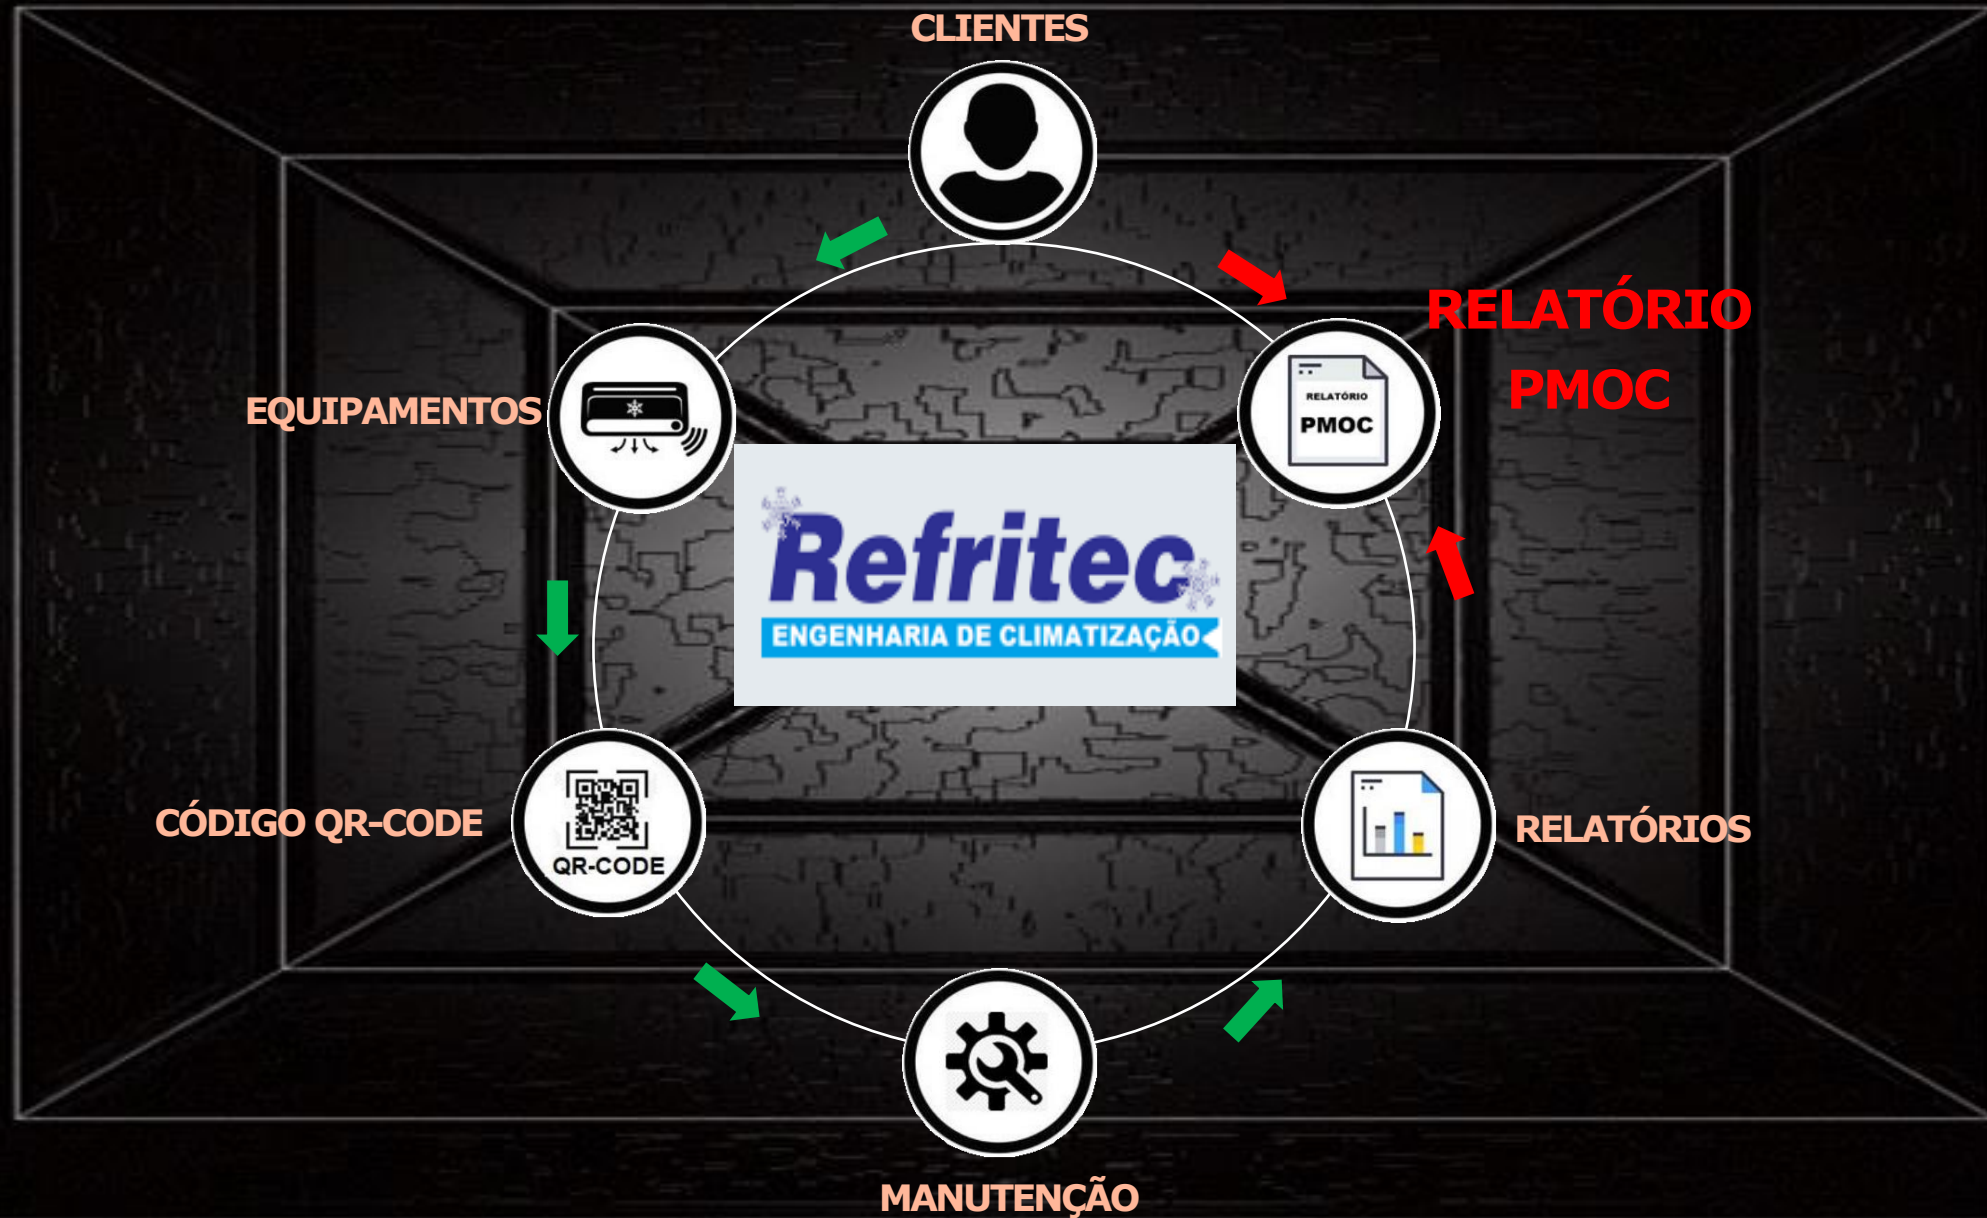

- ABERTURA DE CHAMADOS TÉCNICOS PELO CELULAR OU VIA SISTEMA;
- ACESSO A FICHA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DA LEITURA DO QR-CODE;
- INCLUSÃO DE IMAGENS EM ORDENS DE SERVIÇOS;
- ACESSO A ORDENS DE SERVIÇOS E CRIAÇÕES;
- CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (QR-CODE) PARA CADA EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO;
- RELATÓRIOS ENTRE OUTROS RECURSOS.



Rua Bento Ribeiro, 1219 - Nova

Rússia

CEP 84070-350 - Ponta Grossa/PR

Canais de Atendimento

Telefone: (42) 3227-2991

Celular: (42) 99972-3232

WhatsApp: (42) 99972-3232


Email: contato@refritecpg.com.br

TECNOLOGIA QR-CODE



- Código QR-CODE para cada equipamento de manutenção.

[SUA EMPRESA]
Nº: 2707
ART: ----



ORDEN DE SERVIÇO

EBANEO EXECUTOR: CONTABIL
 ENDEREÇO: AVENIDA DO OROTORO, 104
 BARRIO: FINEJOE, SÃO LUIZAS

COMPLEMENTO: ----
 CIDADE: SÃO PAULO CEP: 03220-000 UF: SP

00:01-ALTOFONIA / 00:01-GRUPO 14 WALL 12.000
 MARCA: GIGAS REFRIGERANTE Nº SÉRIE: CARGA TÉRMICA 12.000

SOLICITADO POR: Sérgio Menezes SITUAÇÃO: O.S. Preventiva Cirurgias VALOR: R\$ 0,00
 AUTORIZADO POR: Sérgio Menezes SÍMBOLO SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA

DATA SOLICITAÇÃO: 22/04/2020 16:37 DATA INÍCIO PROGRAMADA: 11/02/2020 09:00 DATA CONCLUSÃO: 11/02/2020 10:45
 CUSTO ESTIMADO AMBIENTE CLIMATIZADO: ---- CUSTO ESTIMADO EQUIPAMENTO: ---- Nº FATORADO: ----

Necessidade da Solução:
 Plano Preventivo
 Recomendações:
 Serviço:
 Causa:
 Solução:

INSTRUÇÃO DE TRABALHO

| TÍTULO | DESCRIÇÃO |
|--------|------------------------------------|
| SP | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL |

ATIVIDADES

| TEMPO | SÍMBOLO | PREOCCUPAÇÃO | FUNÇÃO | SITUAÇÃO |
|-------|---------|------------------------------|--------------------------------|----------|
| 00:15 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:15 |
| 00:40 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:40 |
| 00:10 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:10 |
| 00:20 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:20 |
| 00:20 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:20 |
| 00:01 | 3M02 | AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | [X] OK [] NÃO OK [] PENDENTE | 00:01 |

MATERIAL

| SÍMBOLO | ALICERTE UTILIZADO | UNIDADE | USADO | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
|---------|--------------------------------|---------|-------|------------|----------------|-----------------|
| | PROCEDETO DE LIMPEZA F-FILTROS | LN | SM | 1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| | | | | | | TOTAL: R\$ 0,00 |

ESPECIALIDADE




| DESCRIÇÃO | SÍMBOLO |
|------------------------------|---------|
| AJULHAR TÉCNICO-REFRIGERAÇÃO | 01.20 |

MÃO DE OBRA

| FUNÇÃO | SUBHORARIO PREVISTO | SUBHORARIO REALIZADO | CUSTO TOTAL |
|--------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RECIDO SILVA | 11/02/20 09:00 | 11/02/20 10:45 | 11/02/20 09:00 |
| | | | TOTAL: R\$ 0,00 |

OBS (SERVIÇOS EXECUTADOS):

IMAGENS

ARCOND1.jpg ARCOND2.jpg ARCOND3.jpg

SMM - Sistema Unificado de Manutenção 22/04/2020 16:41 Página: 1/2



ORDEN DE SERVIÇO

Nº: 2707

1 de 2

OBS (SERVIÇOS EXECUTADOS):

IMAGENS





ARCOND1.jpg ARCOND2.jpg ARCOND3.jpg


SMM - Sistema Unificado de Manutenção 22/04/2020 16:41 Página: 1/2

- * RELATÓRIO PMOC CRONOGRAMA COMPLETO;
 - * RELATÓRIO PMOC INDIVIDUAL (O.S AVULSA);
 - * RELATÓRIO DE ORDENS DE SERVIÇOS;
 - * RELATÓRIO DE AMBIENTES CLIMATIZADOS;
 - * RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS;
 - * RELATÓRIO DE PLANO DE ATIVIDADES;
- ENTRE OUTROS.

RELATÓRIO DE PLANOS DE ATIVIDADES
ANO: 2023 1º SEMESTRE

Alperville
Plano de Atividade: SPLIT

| Atividade | Descrição |
|-----------|---|
| 1.001 | LIBERAÇÃO DE FILTROS DE RECOMPLAÇÃO DE BATERIAS CHEMISERVA PLASTIC |
| 1.002 | DESENVOLVIMENTO E REGULAÇÃO DE FILTROS INCANING |
| 1.003 | VERIFICAÇÃO E AJUSTE DE PRESSÃO DA REFRIGERANTE |
| 1.004 | VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CONDENSADOR E BATERIA |
| 1.005 | VERIFICAÇÃO E AJUSTE DE BATERIA CHEMISERVA E CORREÇÃO DO GABARITO E NÍVEL DE CONDENSADO |
| 1.006 | REVISÃO E AJUSTE DE TENSÃO DO EQUIPAMENTO |
| 1.007 | ANÁLISE DE ÓLEO DO COMPRESSOR E NÍVEL DE ÓLEO DO CONDENSADOR E BATERIA |
| 1.008 | ANÁLISE DE ÓLEO DO CONDENSADOR E BATERIA |
| 1.009 | ANÁLISE DE ÓLEO DO CONDENSADOR E BATERIA |
| 1.010 | ANÁLISE DE ÓLEO DO CONDENSADOR E BATERIA |

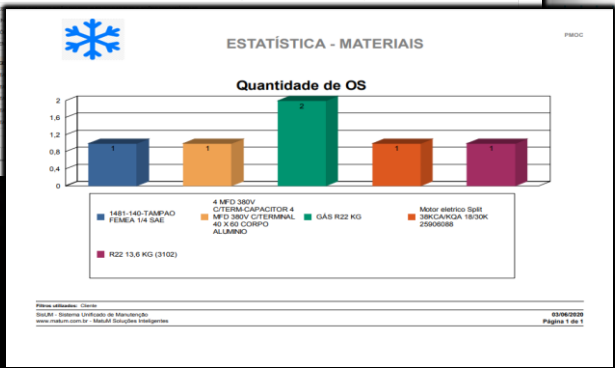

Visite nosso site: <https://www.refritecpg.com.br/>

WEBMAIL



INICIO AR CONDICIONADO SERVIÇOS PROJETOS BLOG SOBRE CONTATO

Engenharia de Climatização

VENDA - PROJETOS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO

